



## AIRIUS TAKKIT MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR+ NPBI-SERIEN (UPPHÄNGD) - Modell 10, 15, 25, (Lång & Kort munstycke) - Alternativ 1

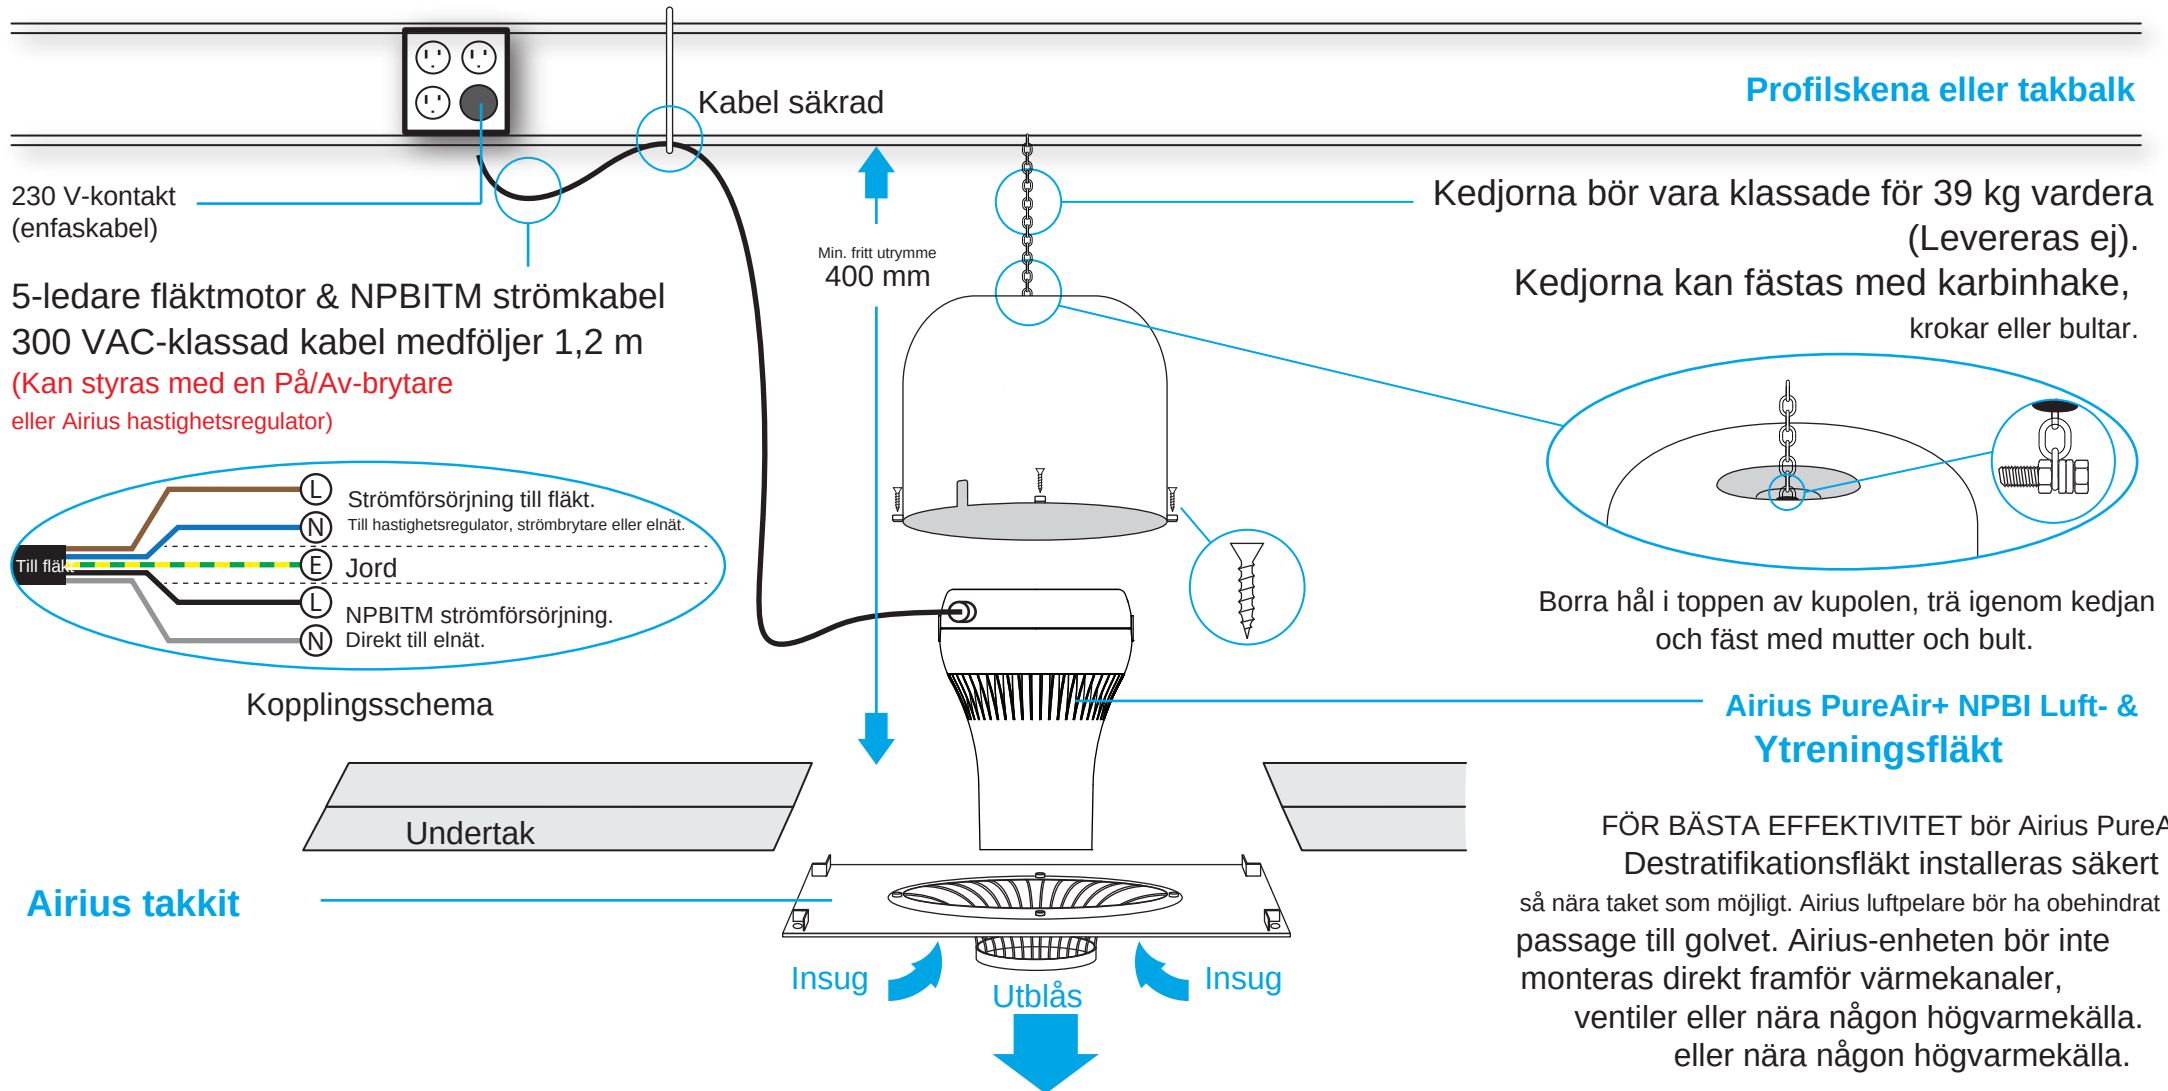

## AIRIUS RIKTLINJER FÖR MONTERING AV TAKSATSER - PUREAIR+ NPBI SERIES (UNDERTAK) - Modell 10, 15, 25, (Lång & Kort Munstycke) - Alternativ 2

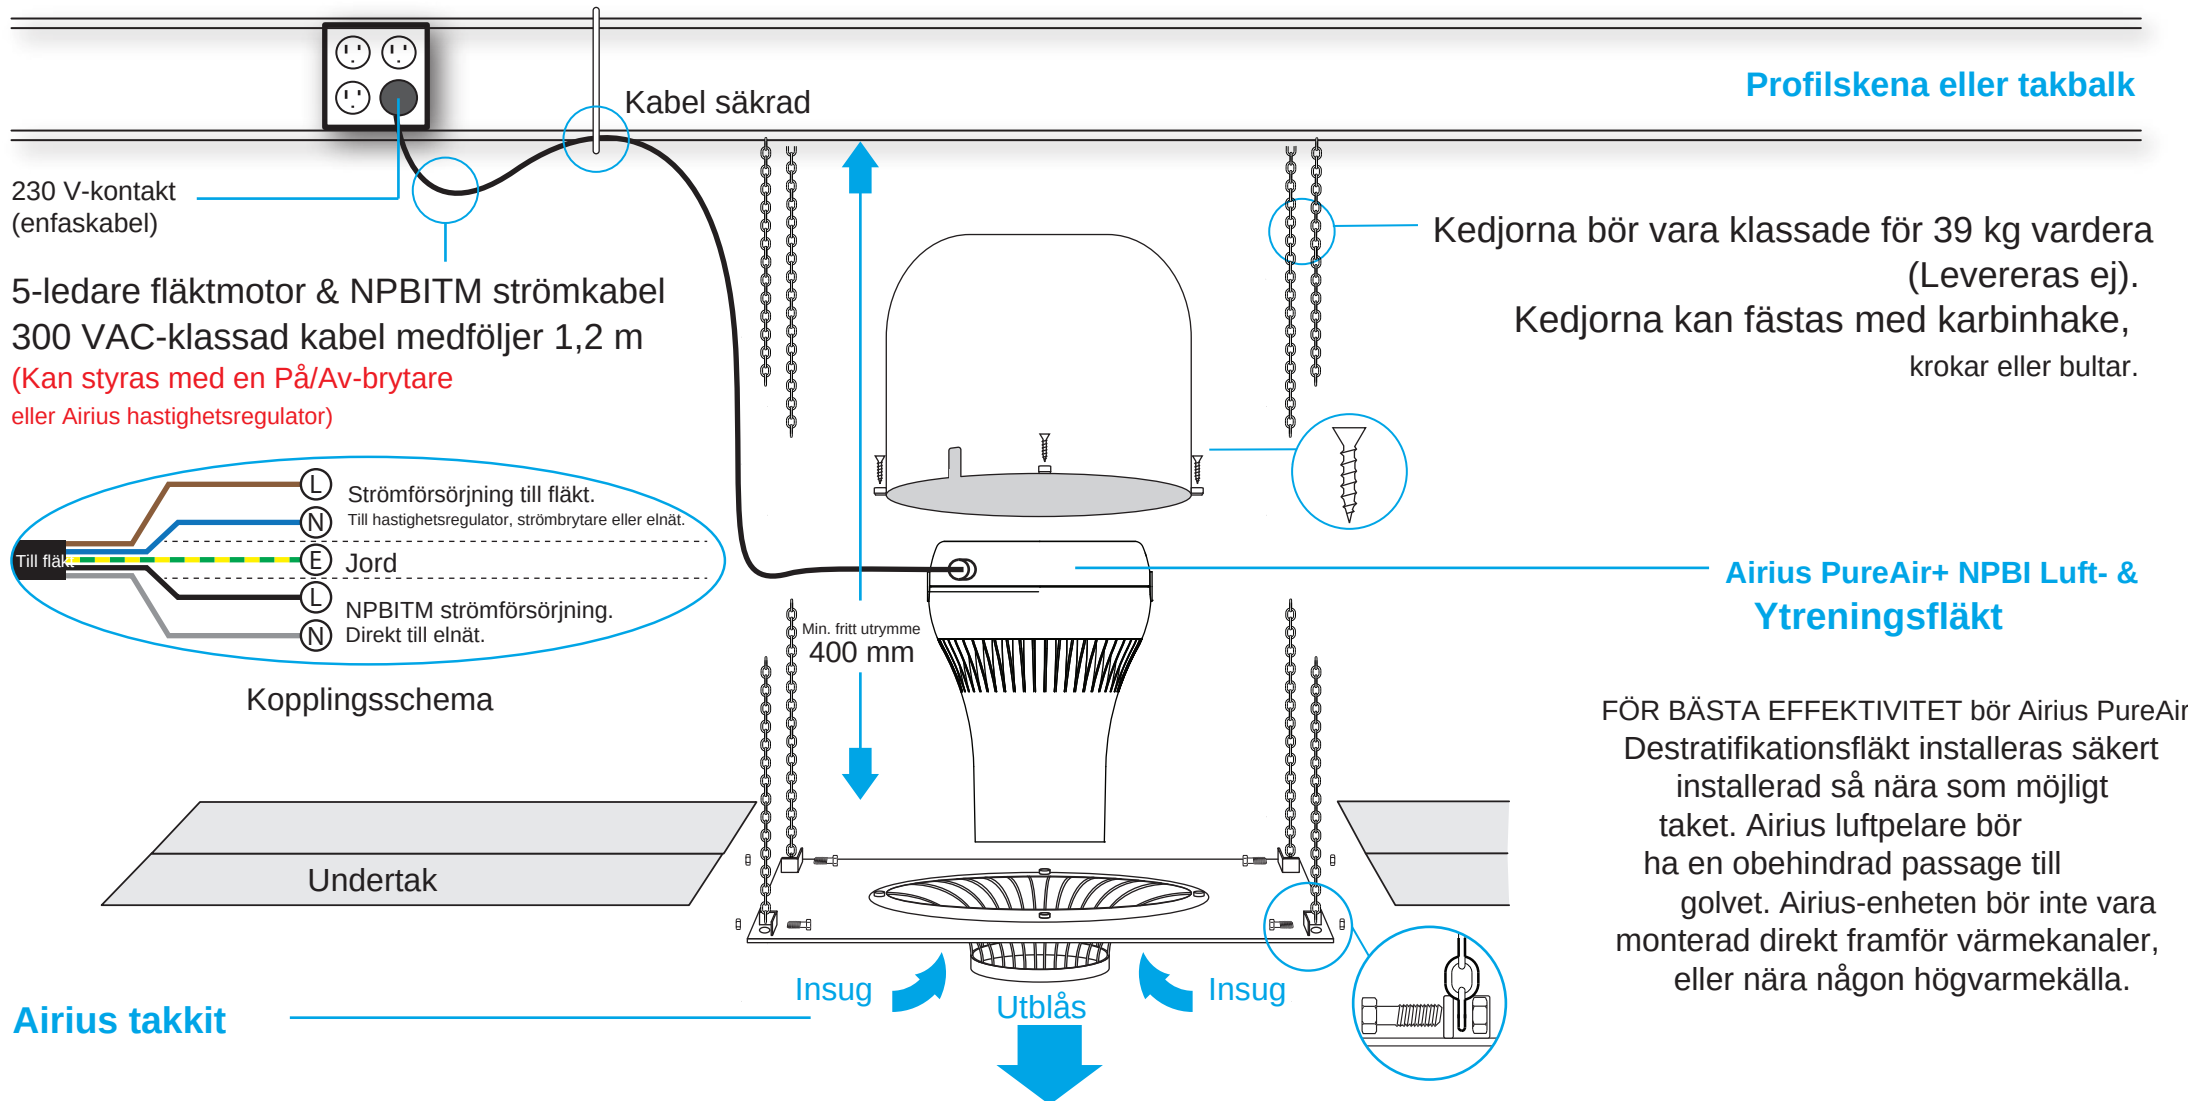

FÖR BÄSTA EFFEKTIVITET bör Airius PureAir+ Destratifikationsfläkt installeras säkert installerad så nära som möjligt taket. Airius luftpelare bör ha en obehindrad passage till golvet. Airius-enheten bör inte vara monterad direkt framför värmekanaler, eller nära någon högvarmekälla.