



AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR PHI-SERIEN - Modell 10, 15, 25 (Långt & Kort munstycke)

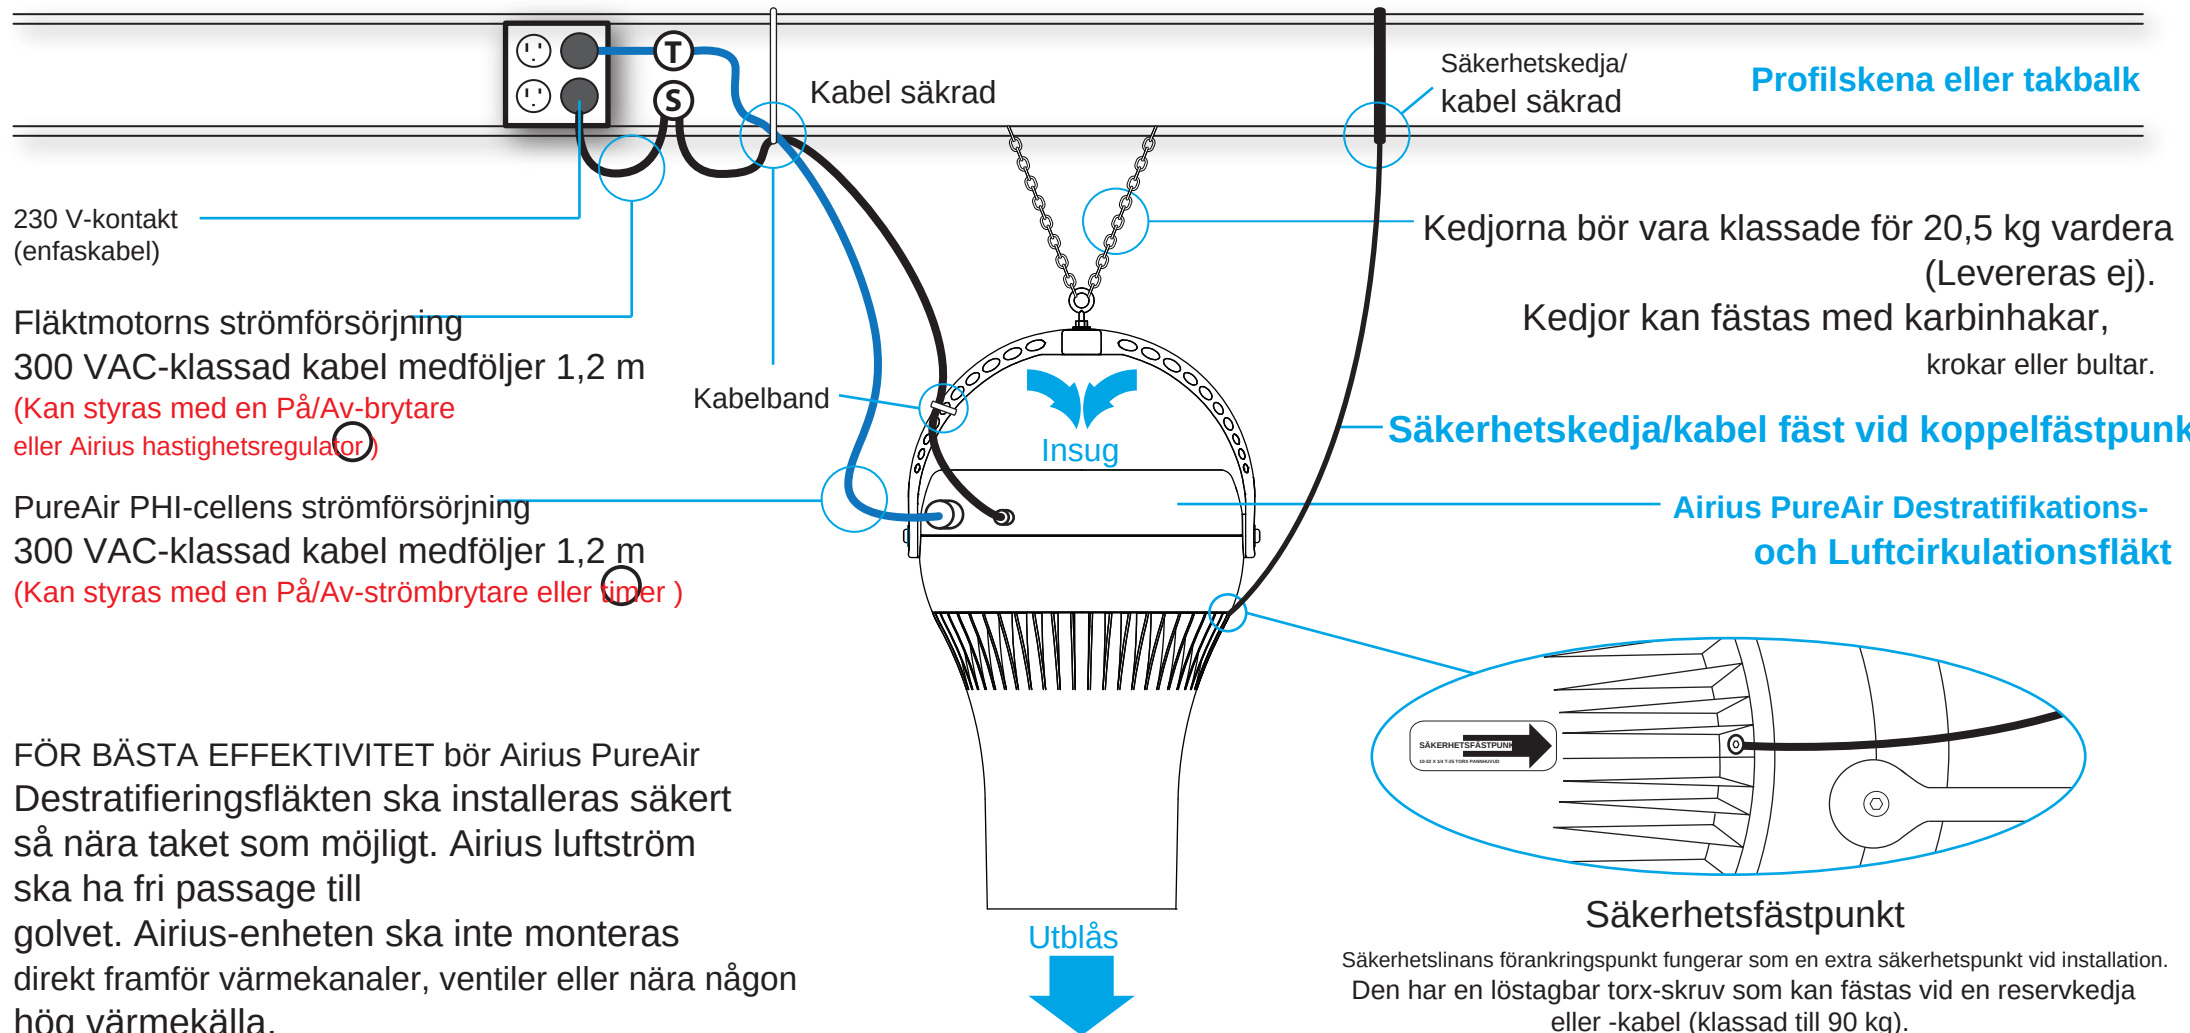

FÖR BÄSTA EFFEKTIVITET bör Airius PureAir Destratifieringsfläkten ska installeras säkert så nära taket som möjligt. Airius luftström ska ha fri passage till golvet. Airius-enheten ska inte monteras direkt framför värmekanaler, ventiler eller nära någon hög värmekälla.

AIRIUS MONTERINGSANVISNINGAR - PUREAIR PHI-SERIEN - Modell 10, 15, 25 (Långt & Kort munstycke) - Vinklad

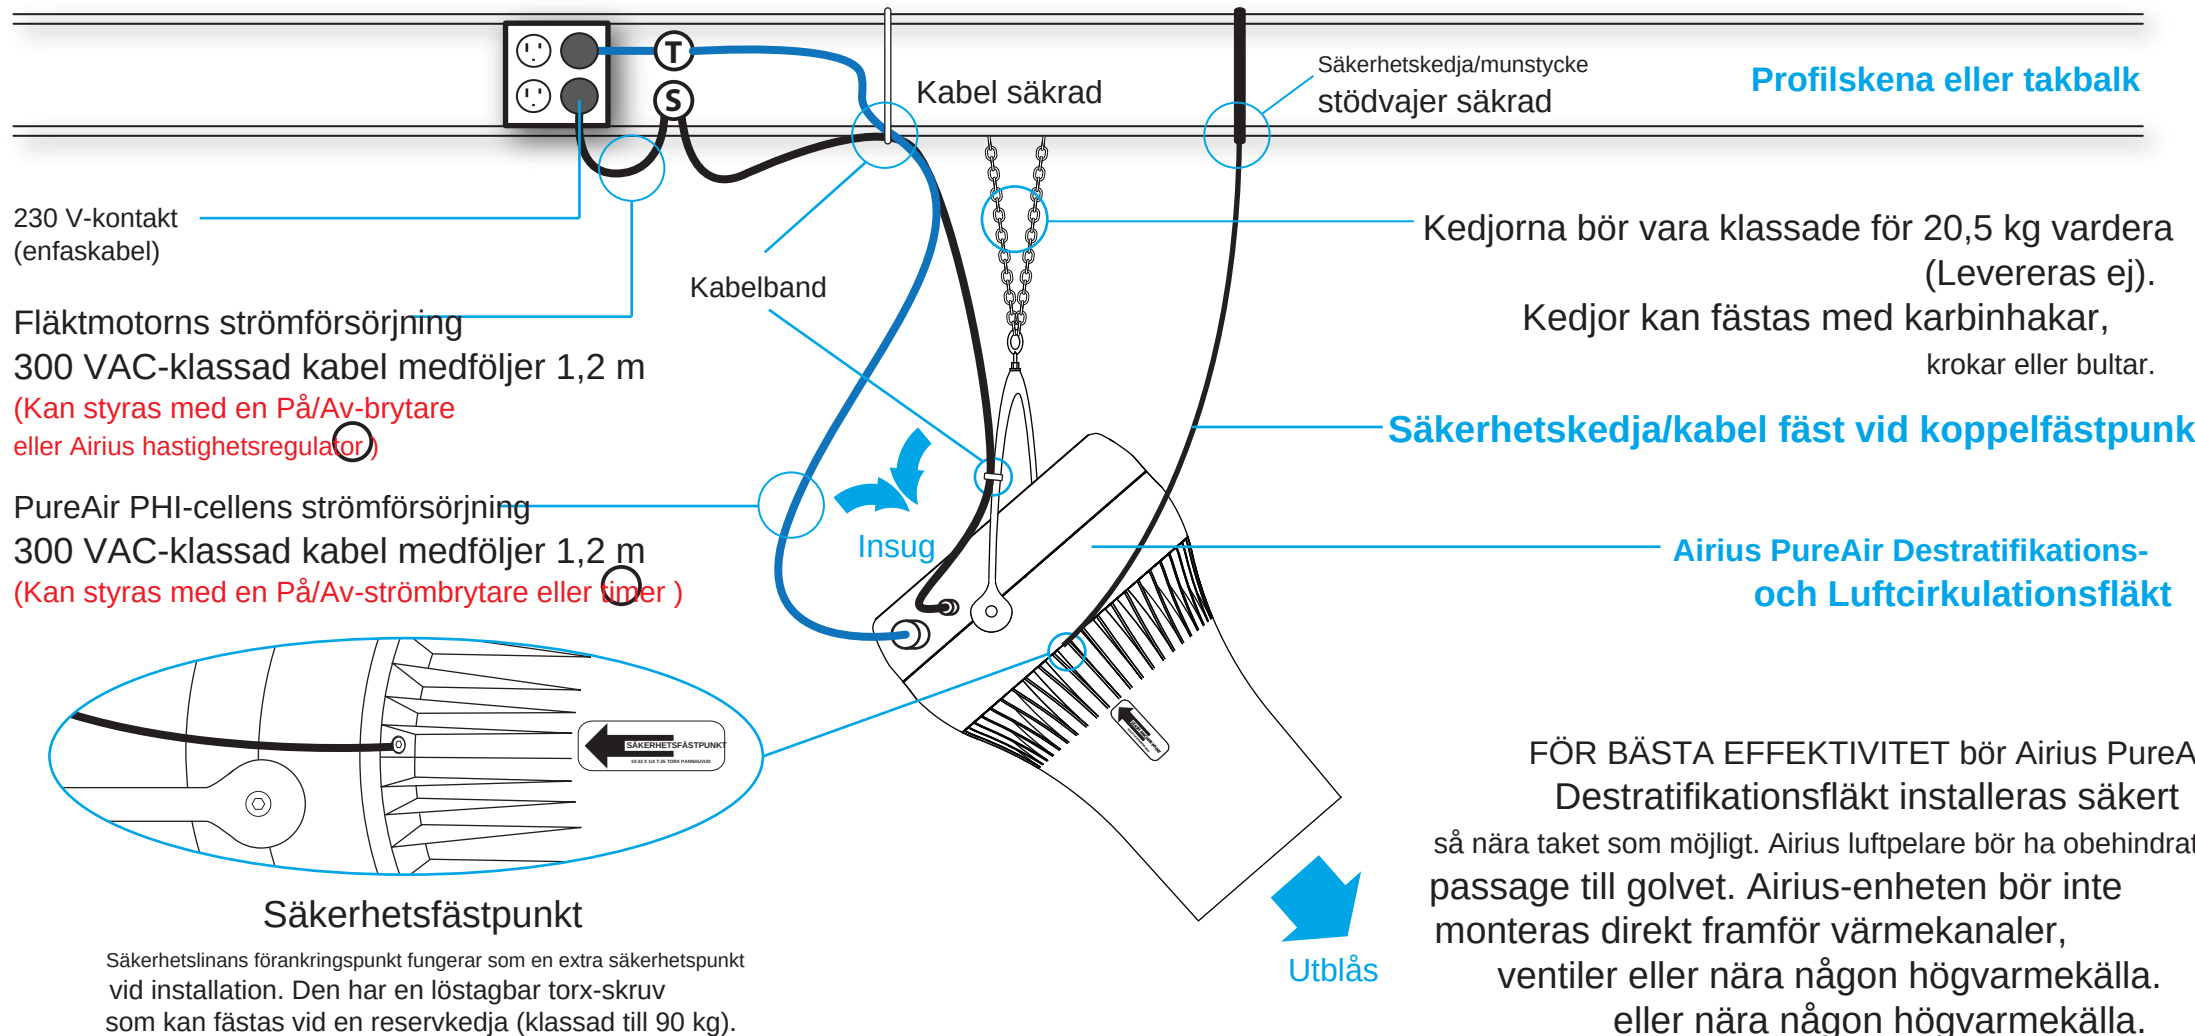

FÖR BÄSTA EFFEKTIVITET bör Airius PureAir Destratifikationsfläkt installeras säkert så nära taket som möjligt. Airius luftpelare bör ha obehindrad passage till golvet. Airius-enheten bör inte monteras direkt framför värmekanaler, ventiler eller nära någon högvarmekälla, eller nära någon högvarmekälla.